


2541-2	2542-1	2542-
2541-4	2542-3	2542-
2641-2	2642-1	2642-

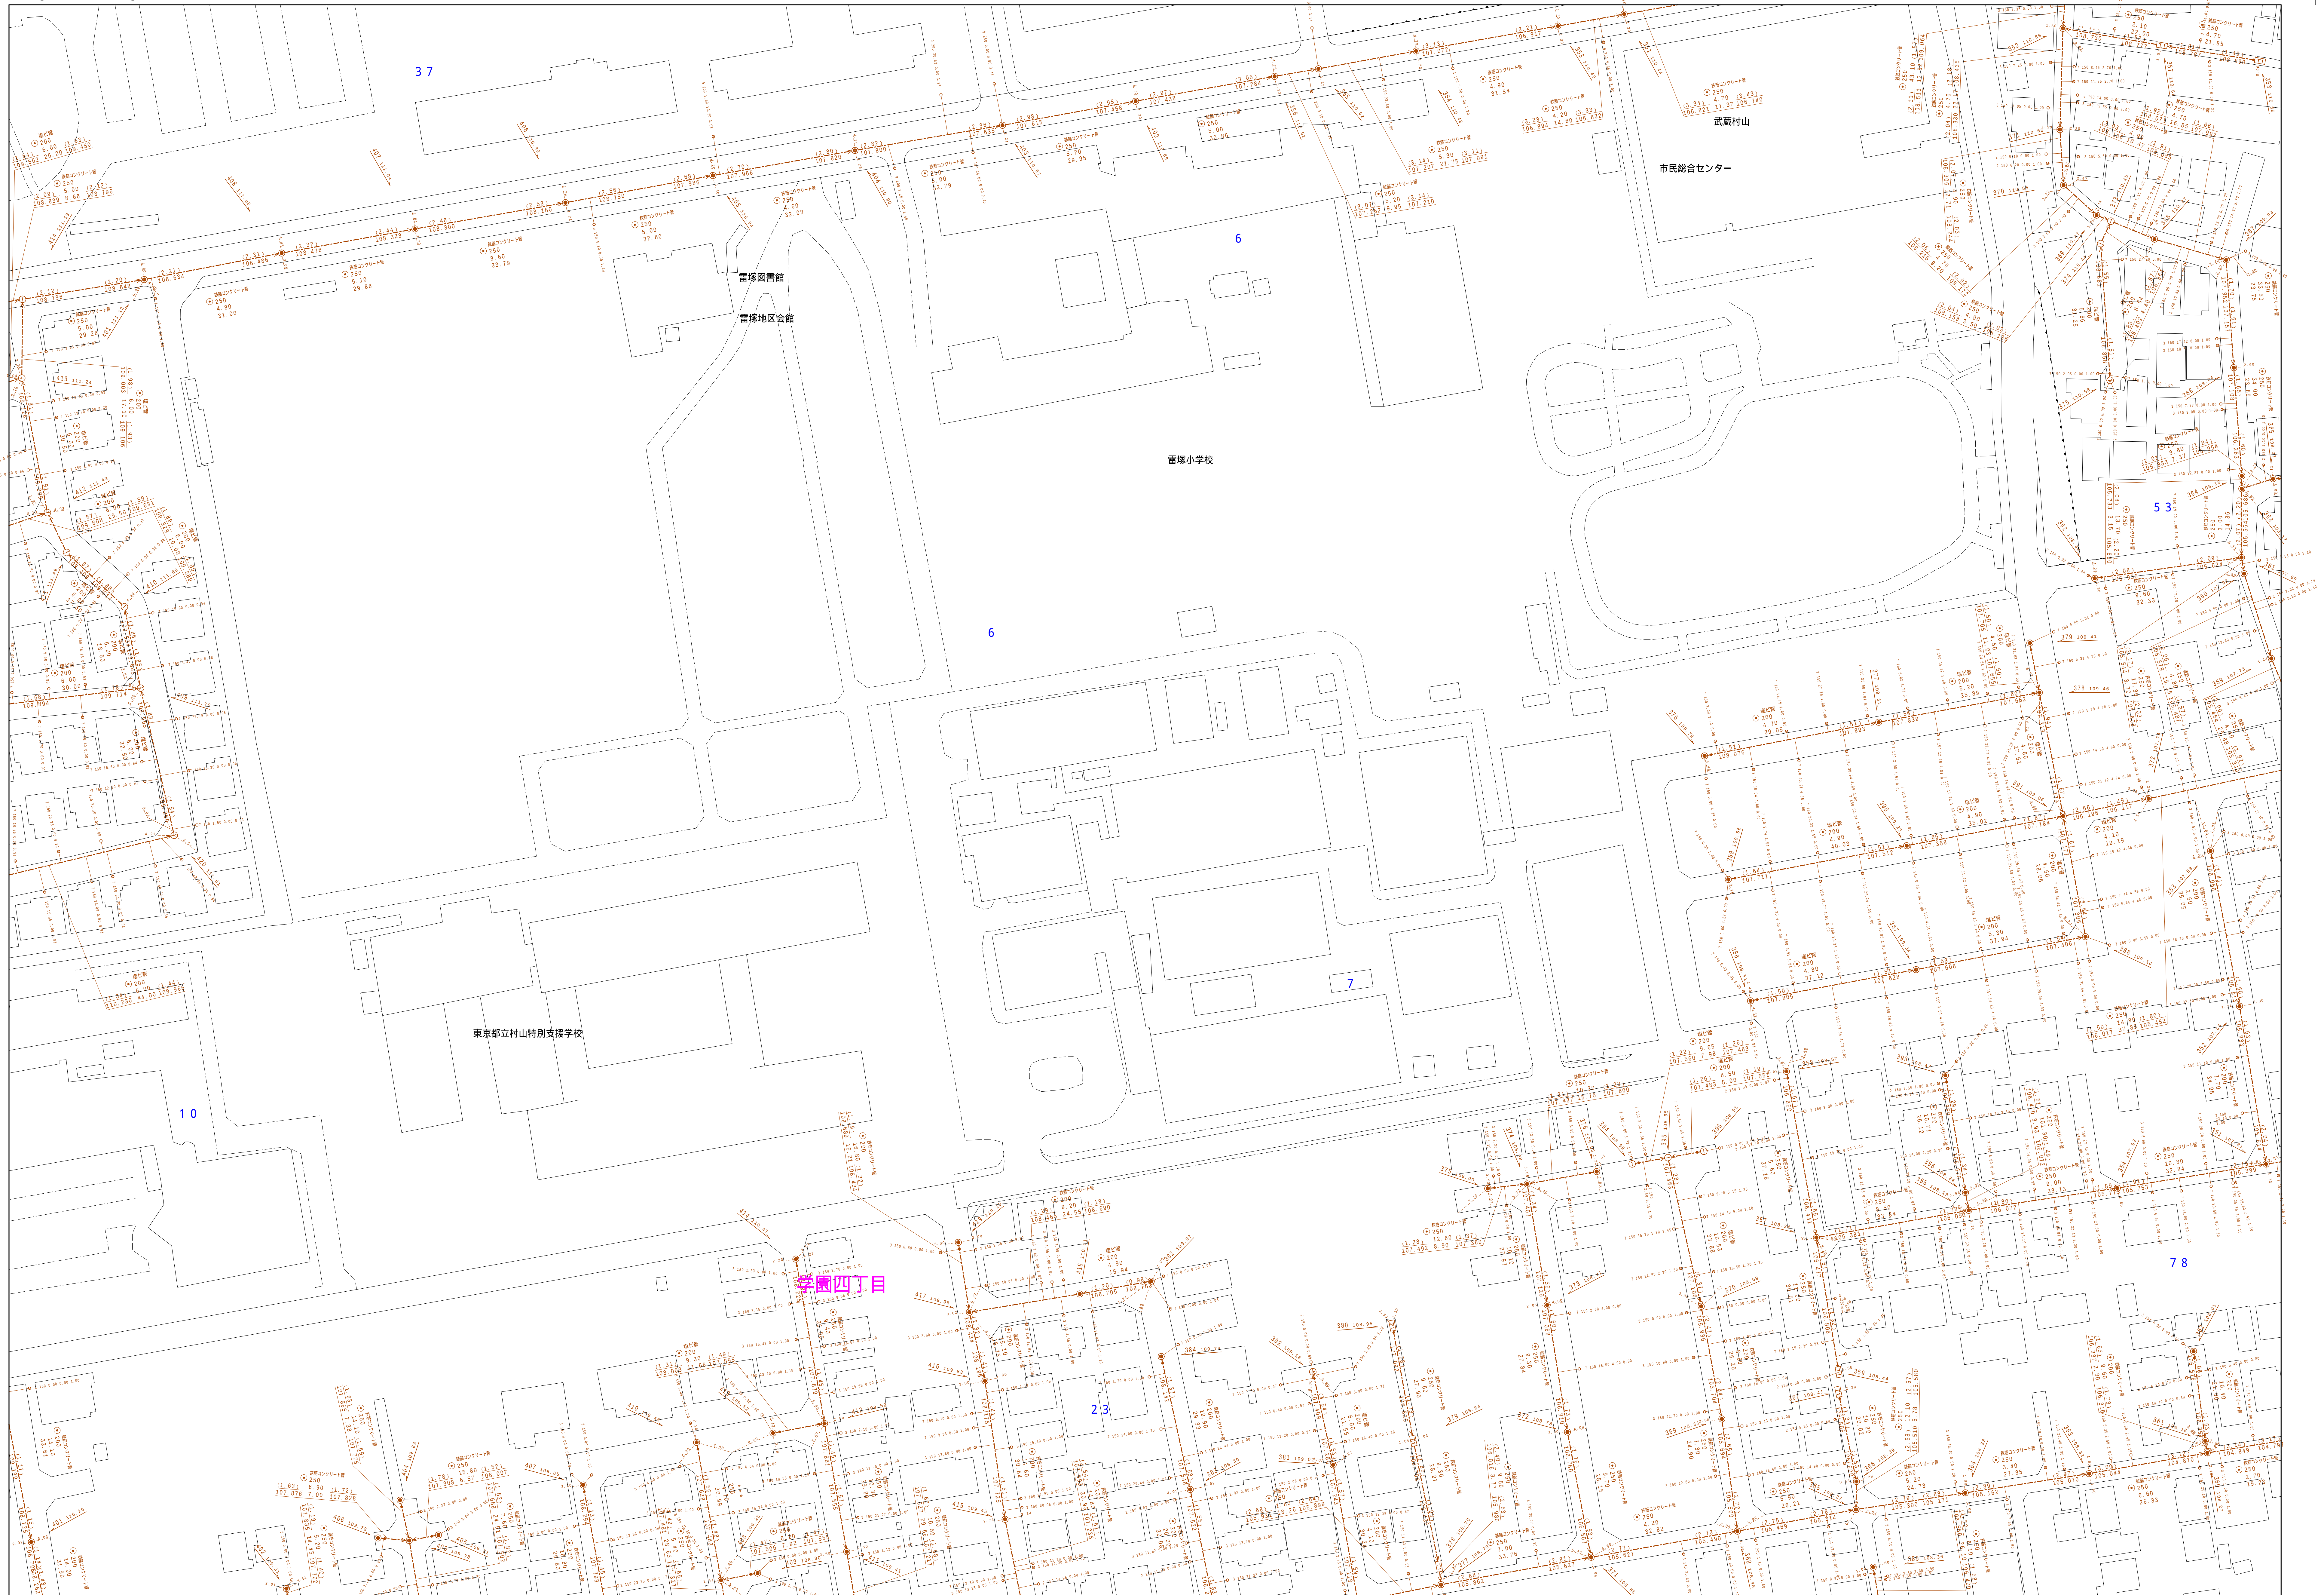

凡 例		名 称	
マン ホ ール (人 孔)	●	標準	1号マンホール(内径90cm)
	○	標準	2号マンホール(内径120cm)
	①	標準	3号マンホール(内径150cm)
	②	標準	4号マンホール(内径180cm)
	③	標準	5号マンホール(内径210×120cm)
	④	標準	6号マンホール(内径260×120cm)
	⑤	標準	7号マンホール(内径300×120cm)
	⑥	組立	8号マンホール(内径75cm)
	⑦	組立	1号マンホール(内径90cm)
	⑧	組立	2号マンホール(内径120cm)
	⑨	組立	3号マンホール(内径150cm)
	⑩	組立	4号マンホール(内径180cm)
	⑪	組立	5号マンホール(内径90×60cm)
	⑫	組立	円形マンマンホール
	⑬	特殊	特1号マンホール(内径90×60cm)
	⑭	特殊	特2号マンホール(内径120×120cm)
	⑮	特殊	特3号マンホール(内径150×120cm)
	⑯	特殊	特4号マンホール(内径180×120cm)
	⑰	特殊	円形マンマンホール(内径300cm)
	⑱	特殊	特種マンホール
	㊱	特殊	分岐マンマンホール
	㊲	特殊	円形特殊人孔
	㊳	特殊	矩形特殊人孔
	㊴	特殊	特殊マンマンホール(横使用)
	㊵	機井	円形マンマンホール(内径120×90cm)
	㊶	機井	円形マンマンホール(内径90×60cm)
	変 化 点 又 は 結 合 点	△	収容マンマンホール(上流)
▽		収容マンマンホール(中流)	
◇		収容マンマンホール(下流)	
⬆		収容付マンマンホール(上流)	
⬇		収容付マンマンホール(中流)	
⬇		収容付マンマンホール(下流)	
☆		ダミー人孔	
⚑		取入口、社口、扇形取入部等	
⚡		処理場、ポンプ所への流入部または流出部	
Ⓜ		1号マンホール上流部又は連管管理責任者区分	
Ⓜ		空流井	
Ⓜ		製水井	
Ⓜ		熱水井	
Ⓜ		点検口(溝種口含む)	
注)マンホール、変化点及び結合点の色は管種により異なる。			
管	→	合流管	
	→	分水枝管	
	→	雨水幹線(L,U渠)	
	→	雨水支管(枝線)	
	→	合流管	
	→	合流管(市町村)	
	→	雨水幹線	
	→	雨水幹線(市町村)	
	→	雨水幹線	
	→	雨水幹線(市町村)	
	→	連続直管	
	→	雨水支管(幹線)	
	→	処理場又は浄化槽所からの放流管	
	→	雨水支管(枝線)	
	→	雨水支管(枝線)	
渠	→	合流支管(幹線)	
	→	合流支管(幹線)	
	→	合流支管(市町村)	
	→	雨水圧送管(幹線)	
	→	雨水圧送管(市町村)	
	→	雨水圧送管(市町村)	
	→	雨水圧送管(市町村)	
	→	雨水圧送管(市町村)	
	→	再生水管(中水道)	
	→	ファイバーケーブル連絡管	
	→	不明、その他	
	→	仮取入れ管	
	→	雨水支管(枝線)	
	→	雨水支管(枝線)	
	→	雨水支管(枝線)	
渠 及 び 取 付 管	□	矩形汚水管	
	■	矩形雨水管	
	□	矩形汚水管	
	■	矩形雨水管	
	●	圓形雨水管	
	取付管(色は黒と同色である)		
	管 渠 断 面	○	円形
		●	矩形
		●	溝型I
		●	溝型II(円形)
		●	溝型III(矩形)
		●	溝型IV(U型渠)
		●	溝型V(矩形)
		●	断面形
		●	共通溝
●		断面	
●		その他	
●		台形	
●		円形溝敷(矩形)	
●		円形溝敷(円形)	
行 政 境		●	矩形溝敷(矩形)
	●	矩形溝敷(円形)	
	●	矩形溝敷(矩形)	
	●	矩形溝敷(円形)	
	●	円形溝敷(矩形)	
	●	円形溝敷(円形)	
	●	円形溝敷(矩形)	
	●	円形溝敷(円形)	
	●	円形溝敷(矩形)	
	●	円形溝敷(円形)	
	●	円形溝敷(矩形)	
	●	円形溝敷(円形)	
	●	円形溝敷(矩形)	
	●	円形溝敷(円形)	
	●	円形溝敷(矩形)	
そ の 他	●	排水支管	
	●	部分区界(色は黄緑、人孔と色同である)	
	●	部分区界(色は黄緑、人孔と色同である)	
	●	特定管理区	
	●	特定管理区	

$$2542 - 3$$
